


CHD - Prüfbericht



Qness GmbH
Bluntaustraße 52
A - 5440 Golling

TEST:
CHD:
:
:
:

Gotowy wyrób ZA-740360- wrąb

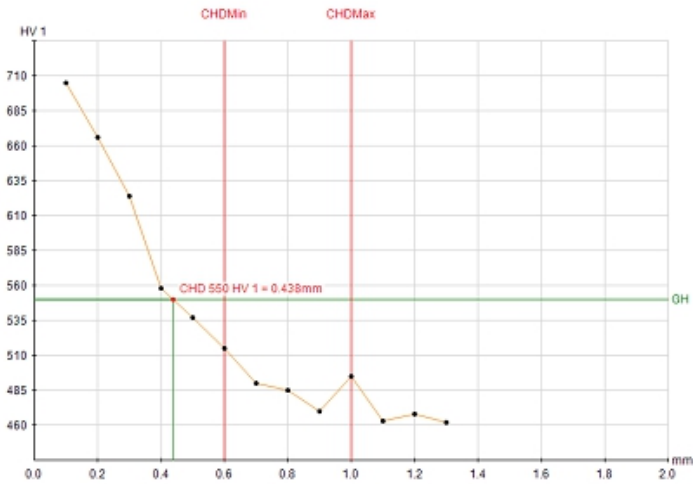

Punkt	Härtewert	Methode	X - Position	Y - Position	Datum
1,00	705,00	HV 1	0,10	0,00	16.12.2014
2,00	666,00	HV 1	0,20	0,10	16.12.2014
3,00	624,00	HV 1	0,30	0,00	16.12.2014
4,00	558,00	HV 1	0,40	0,10	16.12.2014
5,00	537,00	HV 1	0,50	0,00	16.12.2014
6,00	515,00	HV 1	0,60	0,10	16.12.2014
7,00	490,00	HV 1	0,70	0,00	16.12.2014
8,00	485,00	HV 1	0,80	0,10	16.12.2014
9,00	470,00	HV 1	0,90	0,00	16.12.2014
10,00	495,00	HV 1	1,00	0,10	16.12.2014
11,00	463,00	HV 1	1,10	0,00	16.12.2014
12,00	468,00	HV 1	1,20	0,10	16.12.2014
13,00	462,00	HV 1	1,30	0,00	16.12.2014

CHD 550 HV 1 = 0,438 mm

Datum: 16.12.2014

Unterschrift: _____